




PIANTA PIANO SEMINTERRATO

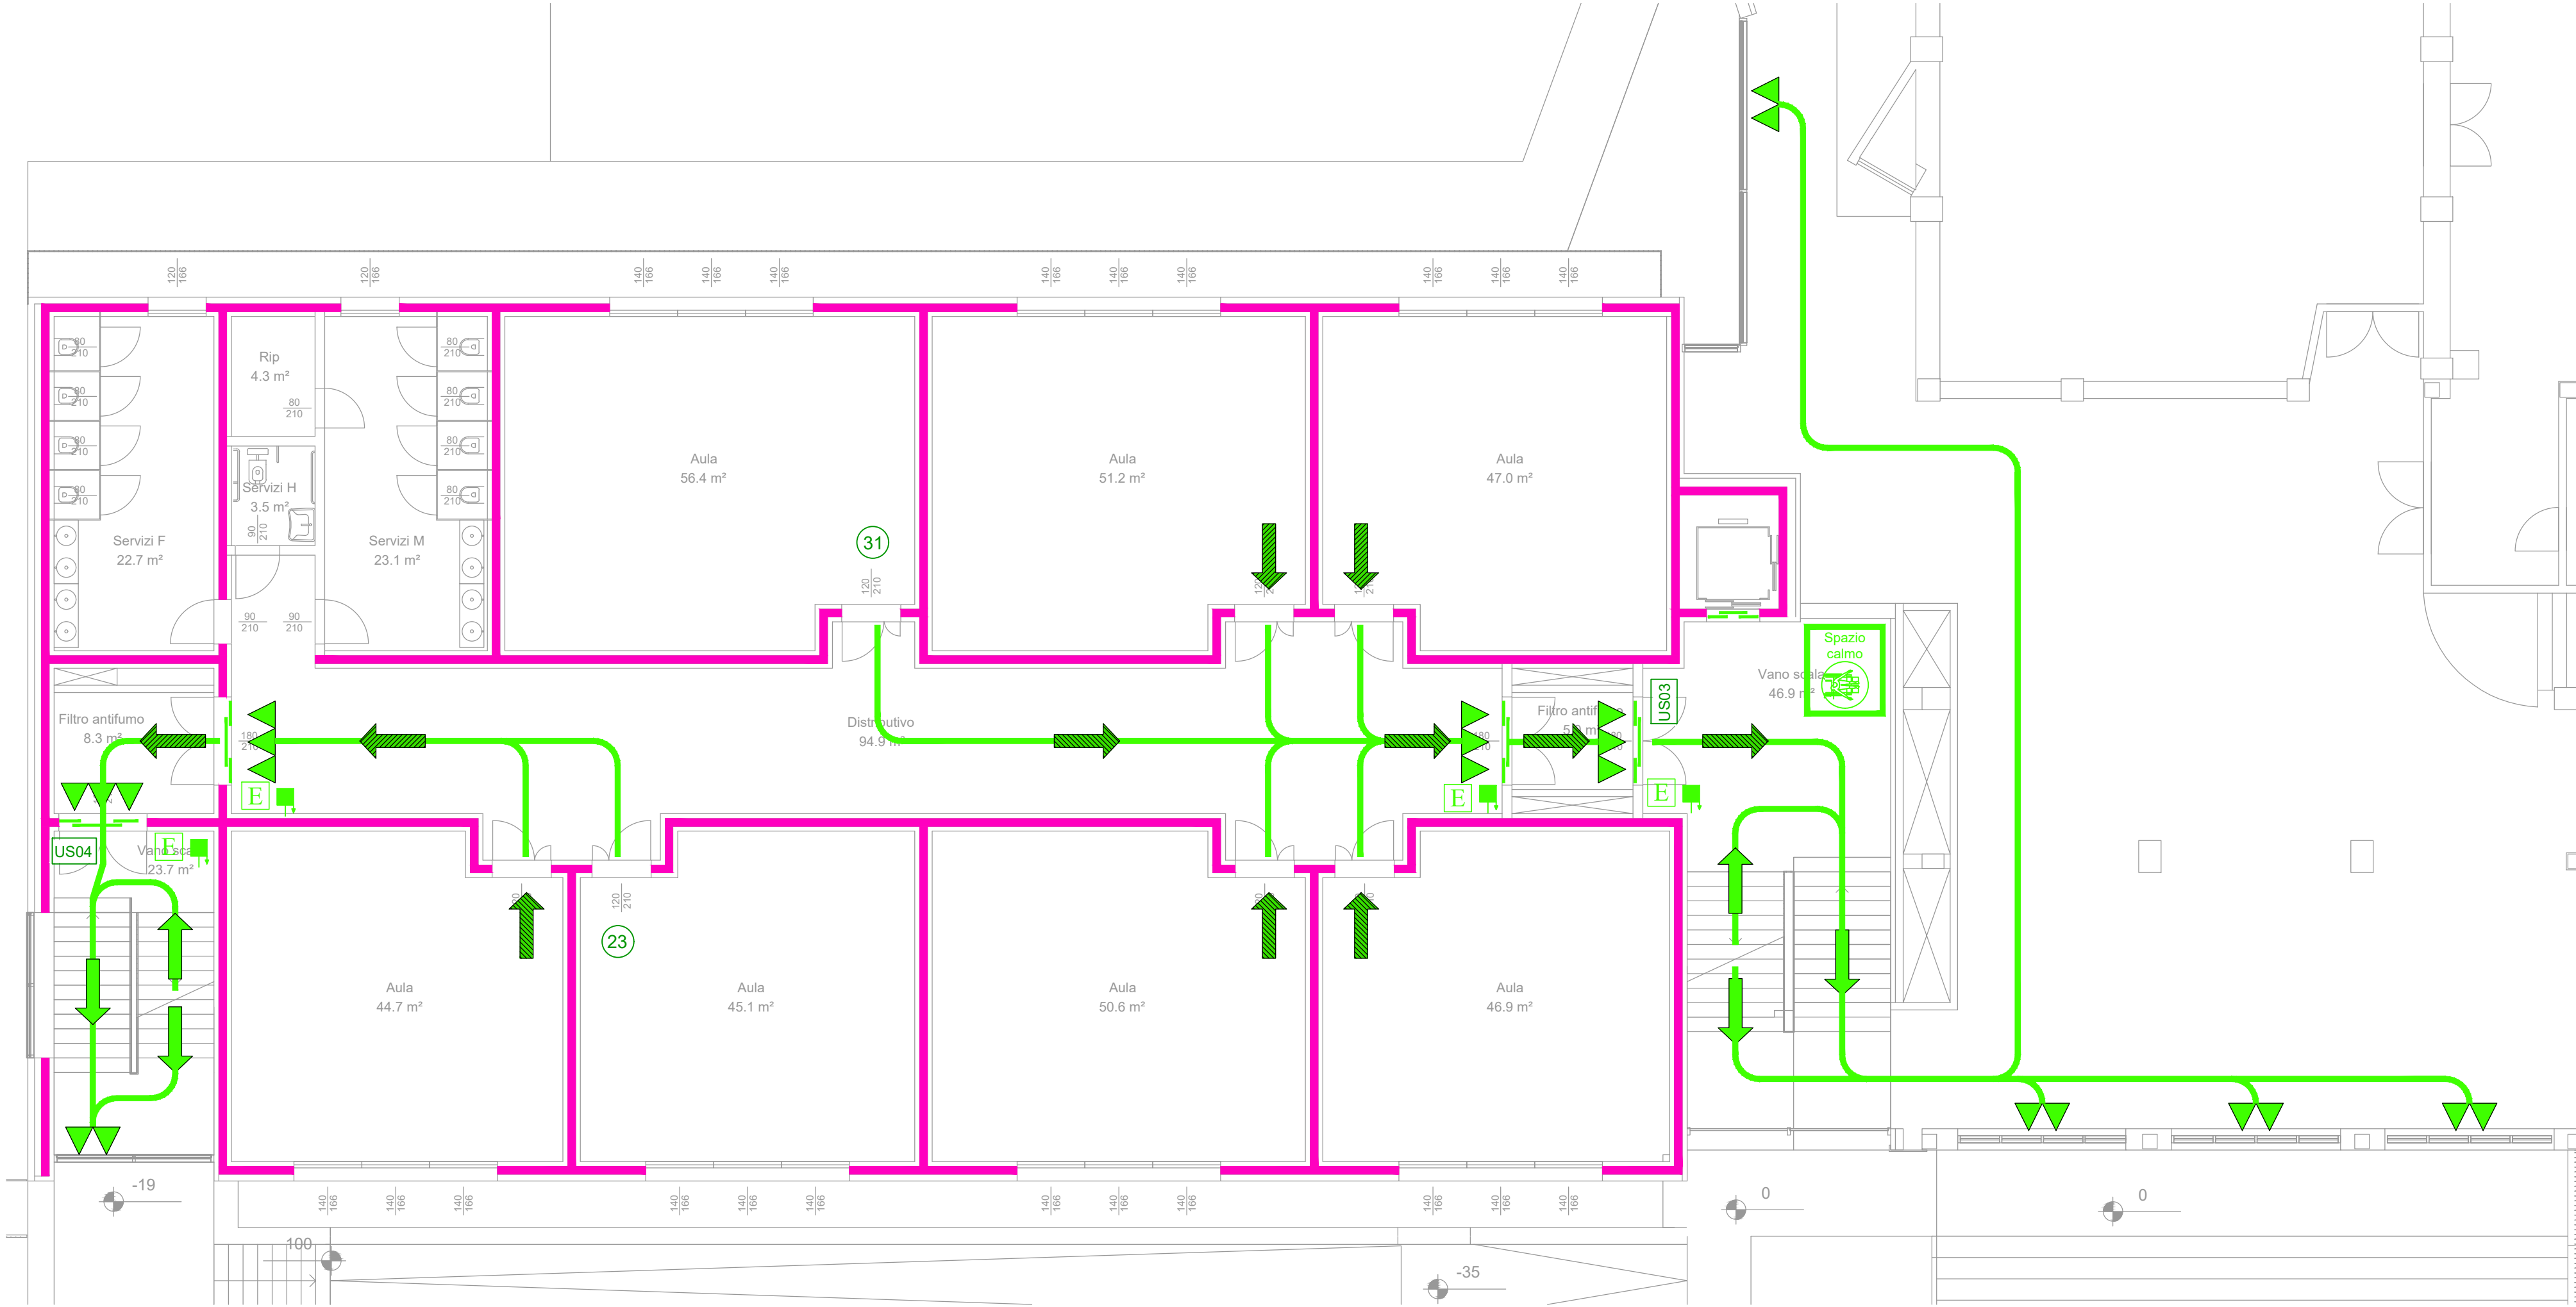

PIANTA PIANO AMMEZZATO

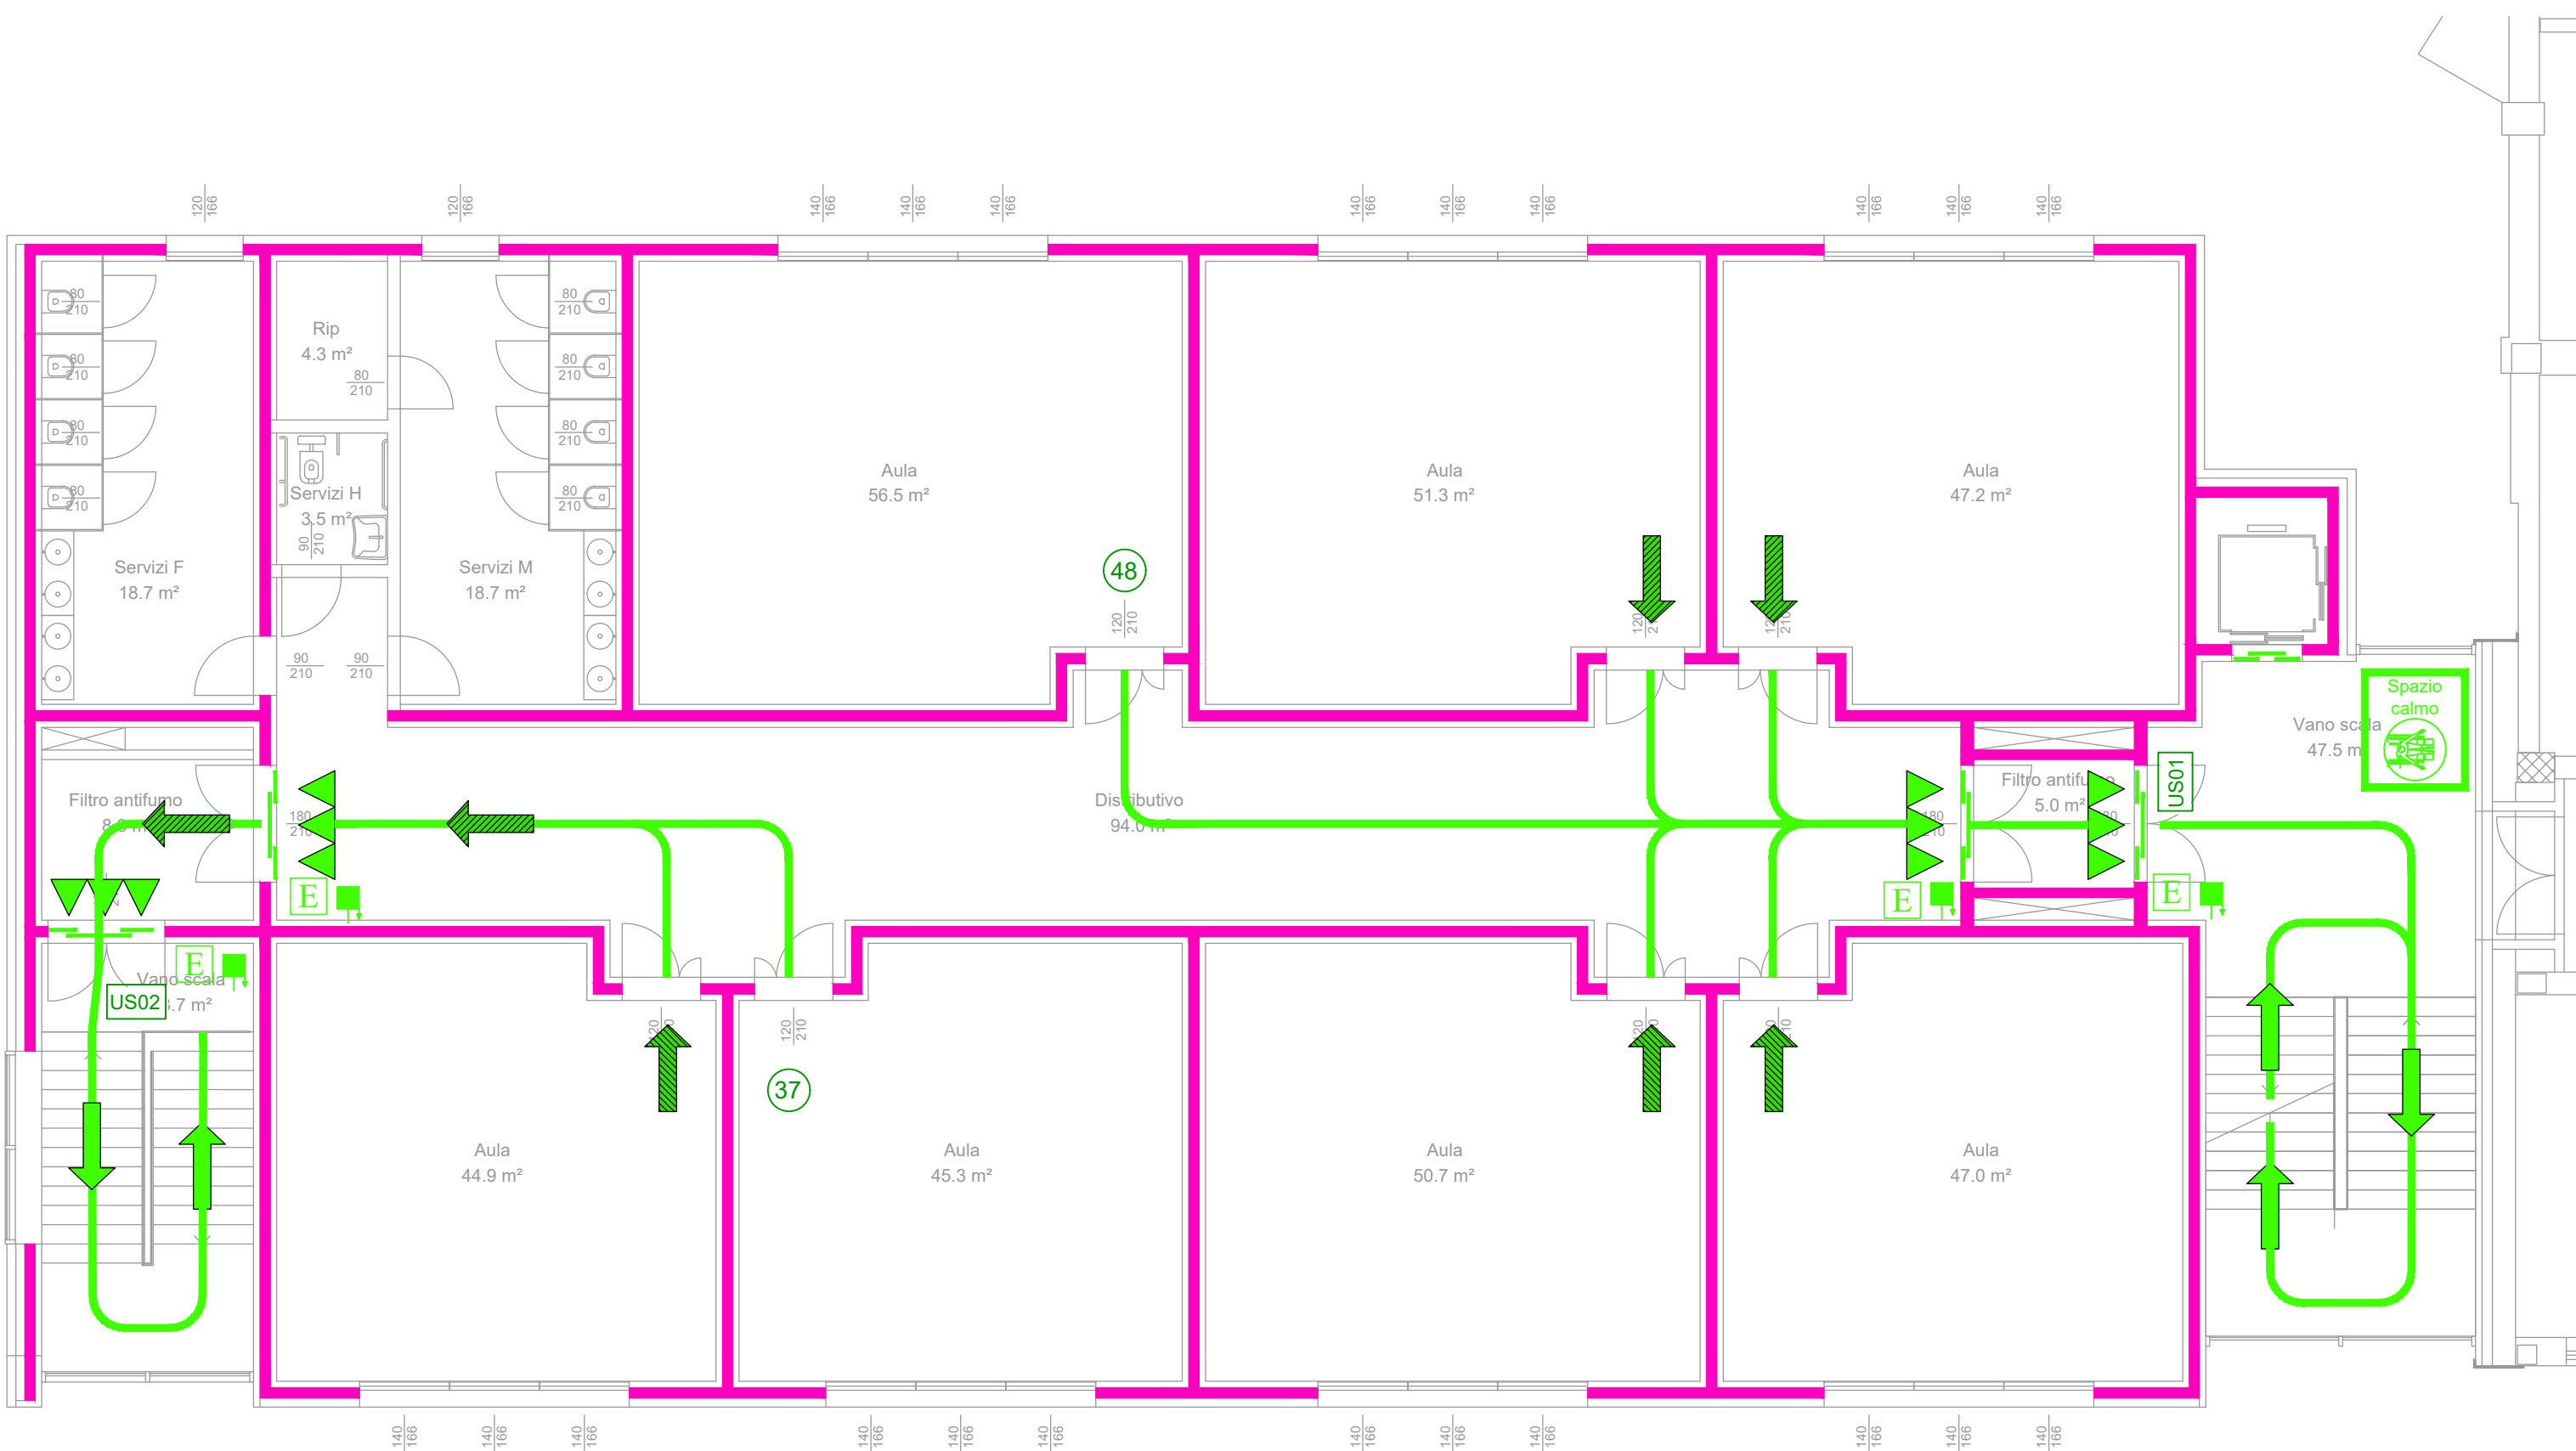

PIANTA PIANO PRIMO

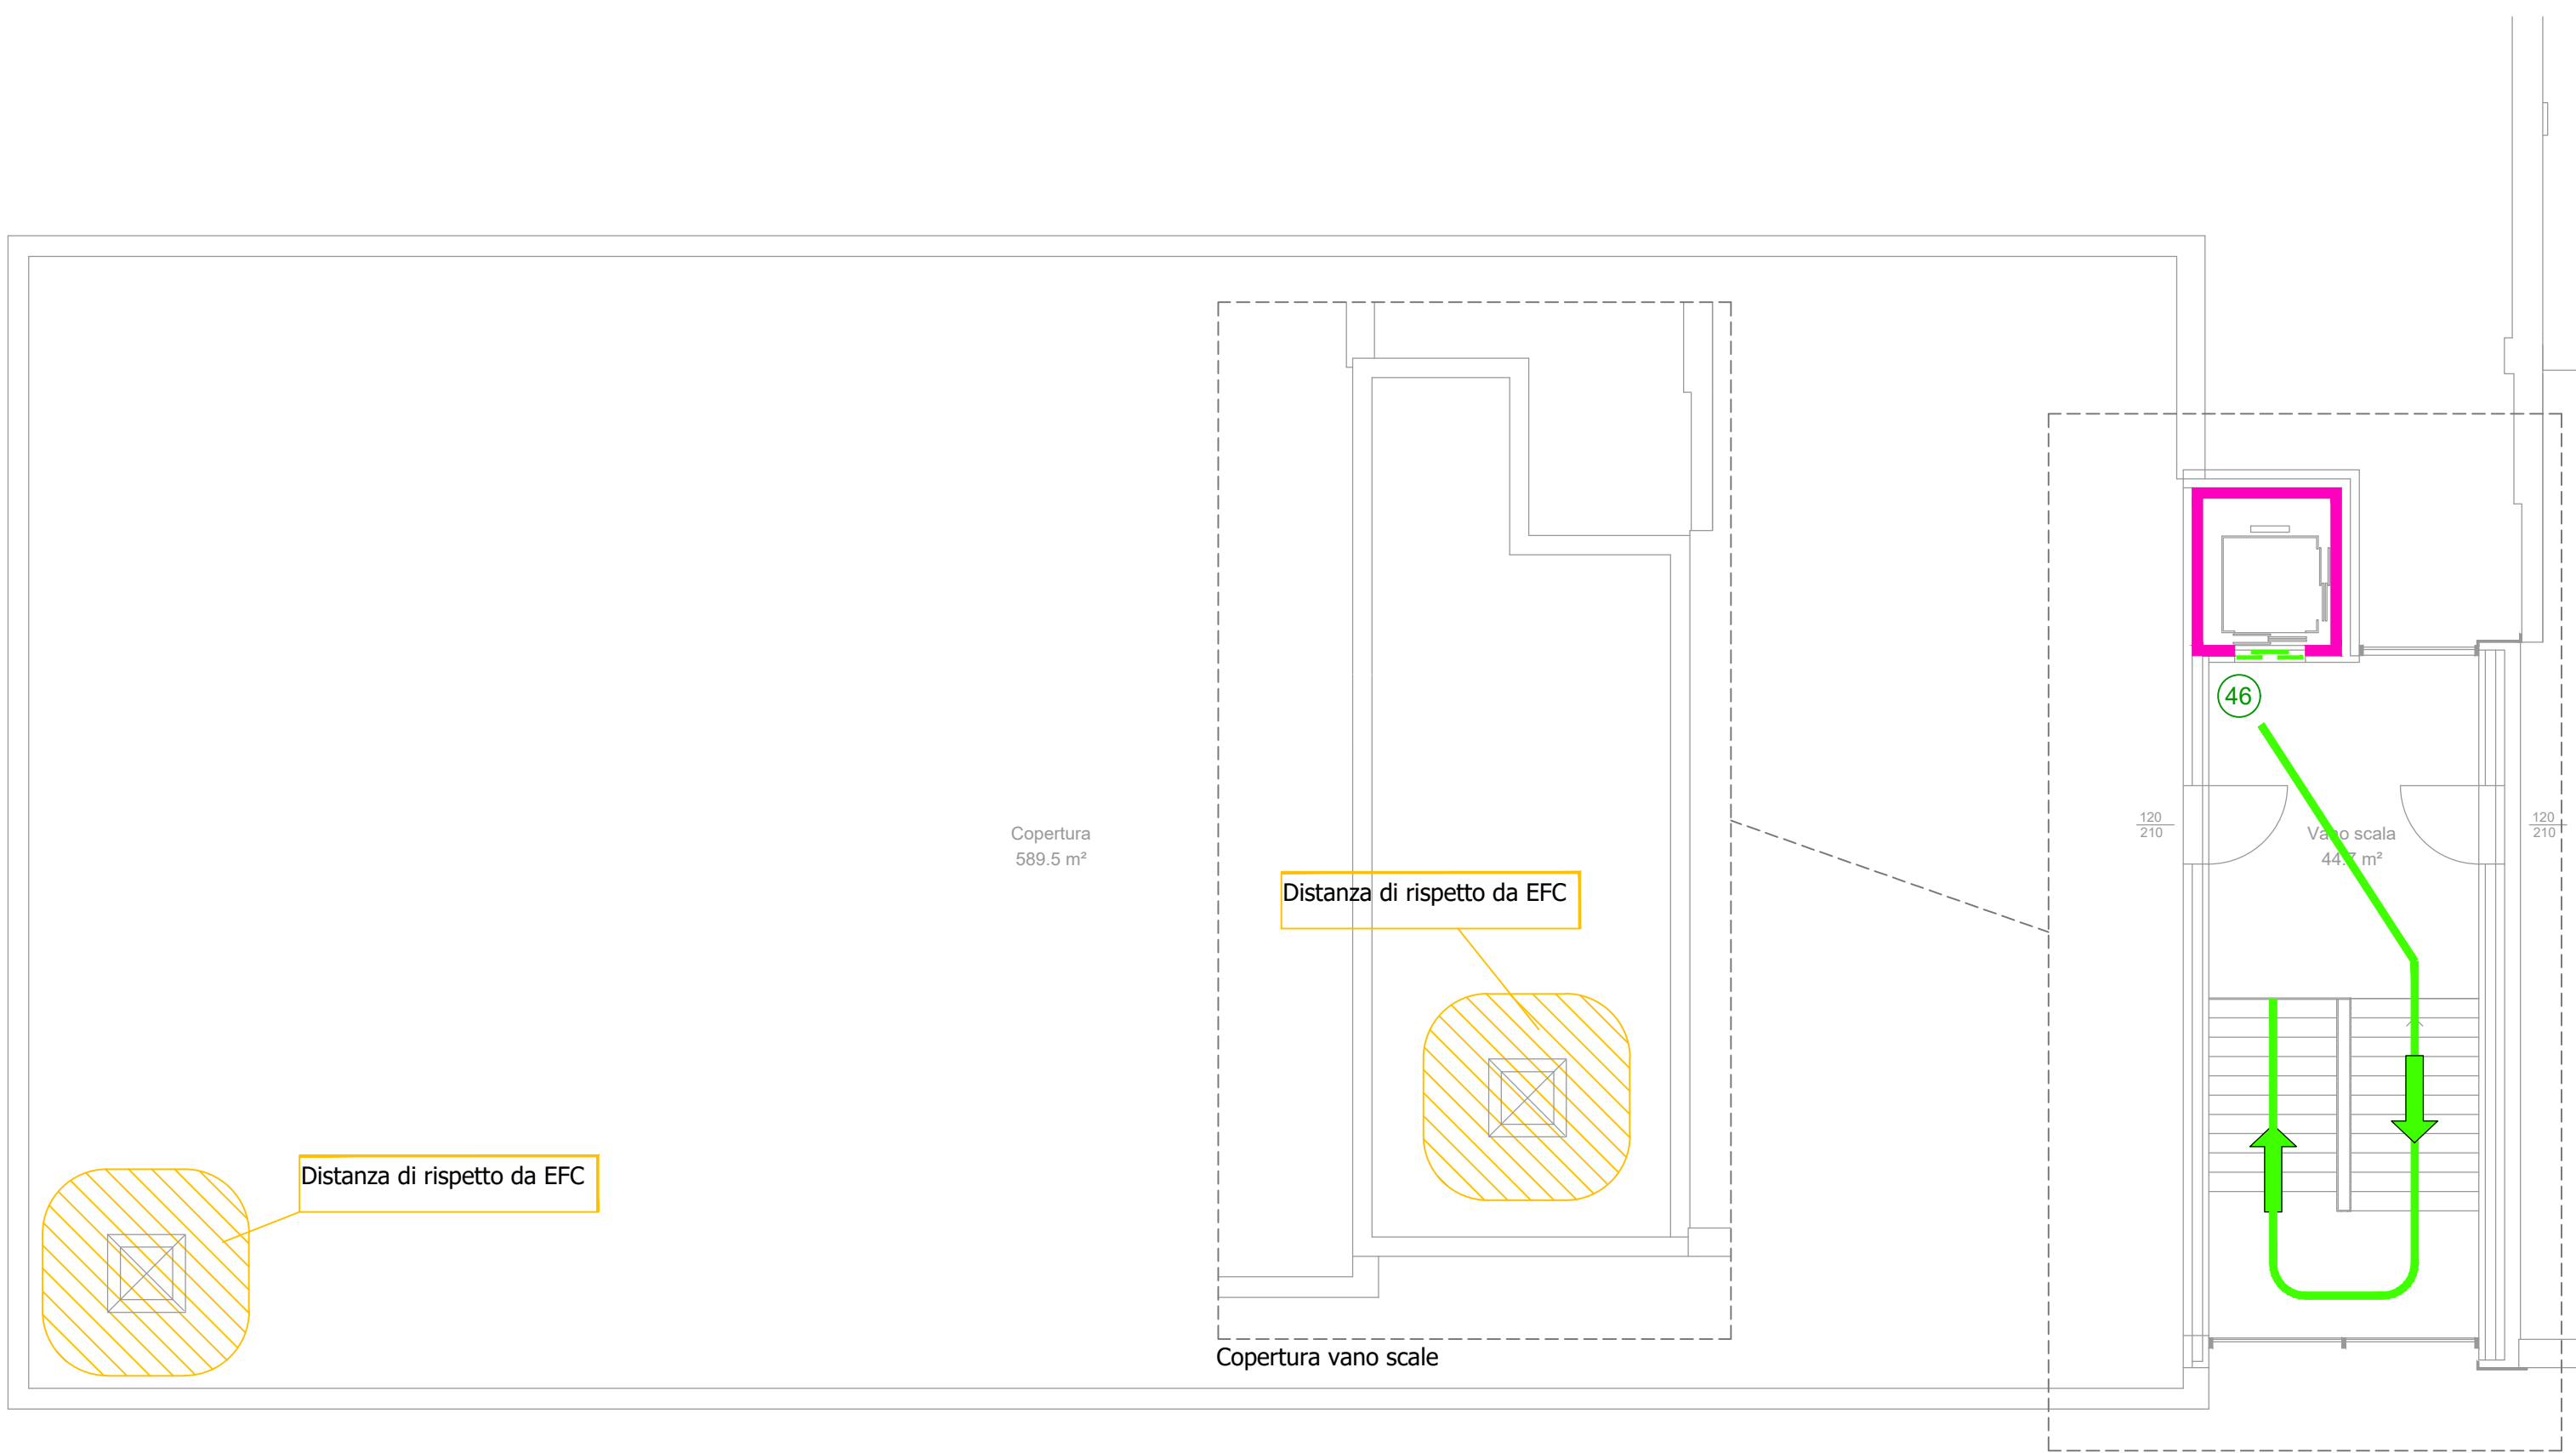


PIANTA PIANO COPERTURA

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Tubazione antincendio in P.E.A.D.
	Colonna antincendio
	Attacco motopompa UNI70
	Naspo Antincendio
	Estintore CO2 5 kg 89BC
	Estintore a polvere per fuochi di classe 21A 89B-C
	Mangione antipanico
	Porta REI
	Percorso autogompa
	Percorso autoscala
	Compartimentazione REI 60
	Compartimentazione REI 120
	Distanza massima dall'uscita di sicurezza (m)
	Via di fuga
	Percorso di uscita verso l'alto
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita orizzontale
	Modulo di uscita nominale (1 MODULO= 60 cm)
	Numerazione uscite di sicurezza
	Pulsante di sgancio tensione

NOTA BENE:
INSERIRE COMPONENTI DI SEPARAZIONE
REI SU OGNI ATTRAVERSAMENTO DEL
COMPARTIMENTO

NOTA BENE:
INSERIRE SIGILLATURE REI SU OGNI
ATTRAVERSAMENTO DEL COMPARTIMENTO

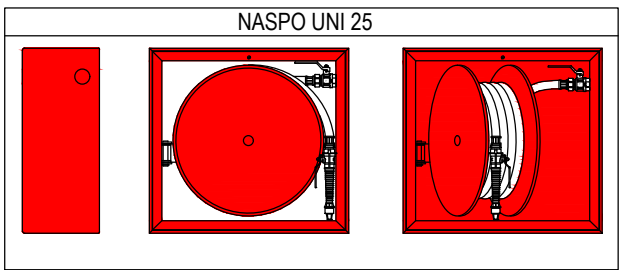

COMUNE DI ZAGAROLO
- UFFICIO TECNICO LL.PP. - VI^a AREA -

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO
SECONDARIO DI PRIMO GRADO "A. TIBULLO"
MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL BLOCCO AULE
SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LOCALITA' : Via Colle dei Frati, 7

Progettista:
Arch. Erasmo Di Girolamo

R.U.P.:
Ing. Cesare Rinaldi

252
PREVENZIONE INCENDI
Vie di fuga, compartimenti
e dispositivi antincendio

1 : 100

Giugno 2018